
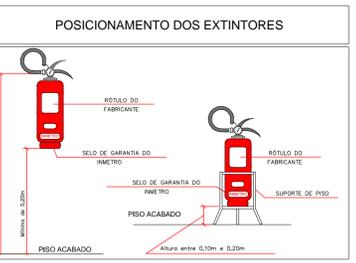


LEGENDA	
EXTINTORES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ PÓ QUÍMICO SECO BC 20B - C</li> <li>▲ ÁGUA PRESSURIZADA 2A</li> <li>▲ GÁS CARBÔNICO 5B - C</li> <li>▲ EXTINTOR SOBRE RODAS PÓ QUÍMICO SECO BC 20B</li> </ul>
SISTEMA DE HIDRANTES	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ HIDRANTE SIMPLES</li> <li>▲ ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO</li> <li>▲ REGISTRO DE RECALQUE</li> <li>▲ RESERVA DE INCÊNDIO</li> <li>▲ BOMBA DE INCÊNDIO</li> <li>▲ PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA (blocos autônomo)</li> </ul>
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ DETECTOR DE FUMAÇA</li> <li>▲ DETECTOR DE FUMAÇA DESLIGA SISTEMA</li> <li>▲ ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME</li> <li>▲ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO</li> <li>▲ AVISADOR SONORO</li> <li>▲ BATERIA - ALARME</li> </ul>
INTERFONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ INTERFONE COM AUTONOMIA DE 01 HORA</li> <li>▲ CENTRAL DE INTERFONES COM AUTONOMIA DE 01 HORA</li> <li>▲ BARRAS ANTI PÂNICO</li> </ul>
SAÍDA DE FUGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA</li> <li>▲ DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA</li> <li>▲ CENTRAL PREDAL DE GLP</li> <li>▲ GRUPO MOTO GERADOR</li> <li>▲ ÁREAS FRIAS</li> <li>▲ GRUPO MOTO VENTILADOR</li> <li>▲ ACIONADOR MANUAL PRESSURIZADA</li> <li>▲ VENEZIANA TOMADA DE AR COM FILTRO METALÚRGICO LAVÁVEL</li> <li>▲ GREIJA DE DISPOSITIVO DE AJUSTE E BALANCEAMENTO</li> <li>▲ DAMPER DE SOBREPRESSÃO</li> </ul>

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS				
EXTINTORES CONFORME IT-21	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B/C GÁS CARBÔNICO BC - 5 B/C			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT N° 18/04 - D.E. 56819/11			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 20/2011			
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 06/2011			
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n° 56.819/2011				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REÚNIO DE PÚBLICO	F-7	INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA	INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14 14/11				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2	
F	INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA	F-7	500	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO - MJ/M2			
MÉDIO	500			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)				
PISO	ACABAMENTO	I, II-A, III-A OU IV-A		
PAREDE E DIVISÓRIA	ACABAMENTO	I OU II-A		
	REVESTIMENTO	I OU II-A		
TETO E FORRO	ACABAMENTO	I OU II-A		
TETO E FORRO	REVESTIMENTO	I OU II-A		
ROTAS DE FUGA				
ESCALADA DE SEGURANÇA	I			

NOTAS:  
 1. O evento será realizado das 18 horas do dia 26 de maio de 2018 até as 21 horas do dia 27 de maio de 2018.  
 2. A área de back stage (626 m²) terá 70 pessoas trabalhando no local. Já o house mix terá 2 pessoas trabalhando na estrutura.  
 A área de palco (152 m²) terá capacidade para 30 pessoas.  
 3. A área de público é totalmente aberta e não vislumbramos obices em relação a segurança de público, quanto a dispersões em direção a todas as áreas livres, em caso de tumultos.  
 4. A iluminação de emergência do palco e dos refletores na frente e atrás do mesmo serão ligadas aos geradores.  
 5. A responsabilidade pelo controle de acesso ao recinto e da lotação, bem como em manter as saídas desimpedidas e desobstruídas, e demais exigências constantes da IT 12/11 é do responsável pela organização do evento.

IMPLANTAÇÃO VIRADA CULTURAL 2018  
 ESCALA 1:200

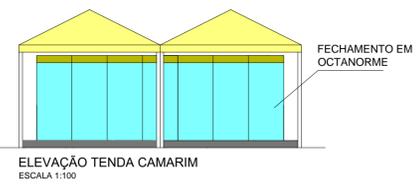

OBS: ESTE PROJETO É ESQUEMÁTICO. MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO